

Испытательная лаборатория «ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС»

аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ЛТ83
115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 11, стр. 7
телефон: +7 495 991-45-42, электронная почта: gostexp@gmail.com

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ «ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС»

А.С. Дворин

«26» марта 2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1022/03-15 от 26.03.2015 года

Продукция: Блоки торговой марки "DRAUBER" из конструкционно-теплоизоляционного газобетона автоклавного твердения плотностью (D) 600; 500; 400..

Заявитель: Орган по сертификации продукции ООО "ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС", адрес: РФ, 109599, г. Москва, ул. Краснодарская д. 74, корп. 2, пом. XII

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «БИЛД ФАСТ ТЕКНОЛОДЖИ», адрес: 144002, Российская Федерация, Московская область, город Электросталь, ул. Горького, дом 32.

Нормативный документ на изделие: ГОСТ 31360-2007

Объект испытаний: в качестве типовых образцов представлены блоки т. м. «DRAUBER» из конструкционно-теплоизоляционного газобетона автоклавного твердения плотностью (D) 600, 500, 400, категория I.

Номера изделий: маркировано в ИЛ «ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС» №№ 1022A/03-15 – 1022F/03-15

Дата поступления образцов в ИЛ: 23.02.2015 г.

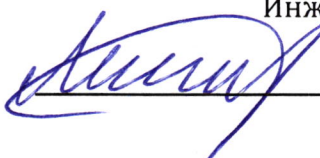
Дата проведения испытаний: 23.02.2015 – 26.03.2015 г.

Техническое задание на проведение испытаний: на соответствие требованиям ГОСТ 31360-2007

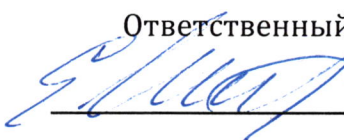
Методы испытаний: ГОСТ 26433.1; ГОСТ 21520, пункт 3.3; ГОСТ 12730.1; ГОСТ 10180; ГОСТ 7076; ГОСТ 25485, приложение 2; ГОСТ 31359, приложение В; ГОСТ 25898.

Наименование контролируемого показателя, вида испытаний ГОСТ 31360-2007	Методы испытания по ГОСТ 31360-2007	Требуемое значение показателя по НД	Фактическое значение показателя образца
1	2	3	4
Отклонение геометрических размеров, мм, не более			
- подлине	п. 7.1	±3,0	Соответствует
- по ширине		±2,0	Соответствует
- по высоте		±1,0	Соответствует
отклонение от прямоугольной формы (разность длин диагоналей), не более	п. 7.1	2	Соответствует
отклонение от прямолинейности ре- бер, не более	п. 7.1	1	Соответствует
глубина отбитостей углов числом не более двух на одном изделии, не бо- лее	п. 7.1	5	Соответствует
глубина отбитостей ребер на одном изделии общей длиной не более дву- кратной длины продольного ребра, не более	п. 7.1	5	Соответствует
Марка по средней плотности	п. 7.2	D400	Соответствует
		D500	Соответствует
		D600	Соответствует
Класс по прочности на сжатие, В, не ниже			
D400	п. 7.3	B 2,0	B 2,0-2,5
D500		B 2,5	B 2,5-3,5
D600		B 3,5	B 3,5-4,0
Коэффициент теплопроводности ячеистого бетона в сухом состоянии λ ₀ , Вт/(м·°C), не более			
D400	п. 7.5	0,096	0,083
D500		0,12	0,10
D600		0,14	0,12
Усадка при высыхании, мм/м, не более			
D400	п. 7.4	0,7	Соответствует
D500			Соответствует
D600			Соответствует
Марка по морозостойкости, F50, не менее			
D400	п. 7.6	снижение прочности на сжатие не более 15% потеря по массе не более 5 %.	F100
D500			F100
D600			F100
Коэффициент паропроницаемости ячеистого бетона μ, мг/(м·ч·Па), не менее			
D400	п. 7.7	0,23	0,25
D500		0,20	0,21
D600		0,16	0,18

Инженер испытатель:

 М.И. Мещеряков

Ответственный исполнитель:

 С.Е. Шмелева